


Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anlagenausführung 5

Ein Heizkreis mit Mischer M2 (mit Erweiterungssatz), ein Heizkreis mit Mischer (mit Vitotronic 050) und hydraulische Weiche (mit/ohne Warmwasserbereitung)

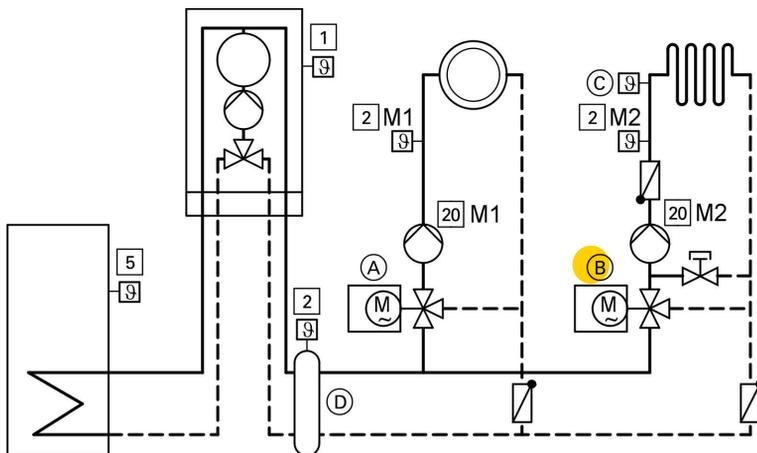

- | | |
|---|---|
| <p>1 Außentempersensor</p> <p>2 M1 Vorlauftempersensor Heizkreis mit Mischer M1</p> <p>2 M2 Vorlauftempersensor Heizkreis mit Mischer M2</p> <p>5 Speichertempersensor</p> <p>20 M1 Heizkreispumpe Heizkreis mit Mischer M1</p> | <p>20 M2 Heizkreispumpe Heizkreis mit Mischer M2</p> <p>A Vitotronic 050</p> <p>B Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2</p> <p>C Temperaturwächer als Maximaltemperturbegrenzung für Fußbodenheizung</p> <p>D Hydraulische Weiche</p> |
|---|---|

Erforderliche Codierungen	Adresse
Betrieb mit Flüssiggas	1E:1
Ein Heizkreis mit Mischer mit Erweiterungssatz für Mischer und ein Heizkreis mit Mischer mit Vitotronic 050	
■ mit Speicher-Wassererwärmer	00:4
■ ohne Speicher-Wassererwärmer	00:3