

i Solarenergie



kWh Fr 18.08.17 188,9

Wählen mit ◀▶

Solar

Cod.1

Einschalthysterese Solarkreispumpe

7A02 : 70

MIN
30

▼ ALZ 70

MAX
200

Weiter mit OK

Solar

Cod.1

Ausschalthysterese
Solarkreispumpe

7A03 :

30

MIN
10

ALZ 30

MAX
70

Weiter mit OK

Solar

Cod.1

Anzeige Meldung
Fehlzirkulation

7A09 :

1

MIN
0

ALZ 1

MAX
1

Weiter mit OK

Solar

Cod.1

Max. Kollektortemperatur

7A01 : 1100

MIN
1000

▼ ALZ 1300

MAX
3000

Wählen mit ◀▶

Solar

Cod.1

Typ Solarregelung

7A00 : 4

MIN
0

▼ ALZ 0

MAX
4

Wählen mit ◀▶

Warmwasser

Cod.1

Hysterese WW-Temperatur
Wärmepumpe

6007

50

MIN
10

▼ALZ 50

MAX
100

Weiter mit OK

Warmwasser

Cod.1

Temperatursensor unten
im Speicher-Wassererwärmer

600E

0

MIN
0

▼ALZ 0

MAX
1

Weiter mit OK

Warmwasser

Cod.1

Warmwassertemperatur-
Sollwert 2

6000 : 520

MIN
100

ALZ 600 ▼

MAX
630

Weiter mit OK

Warmwasser

Cod.1

Hysterese WW-Temperatur
Zusatzheizung


6008 : 100

MIN
20

▼ ALZ 100

MAX
700

Weiter mit OK

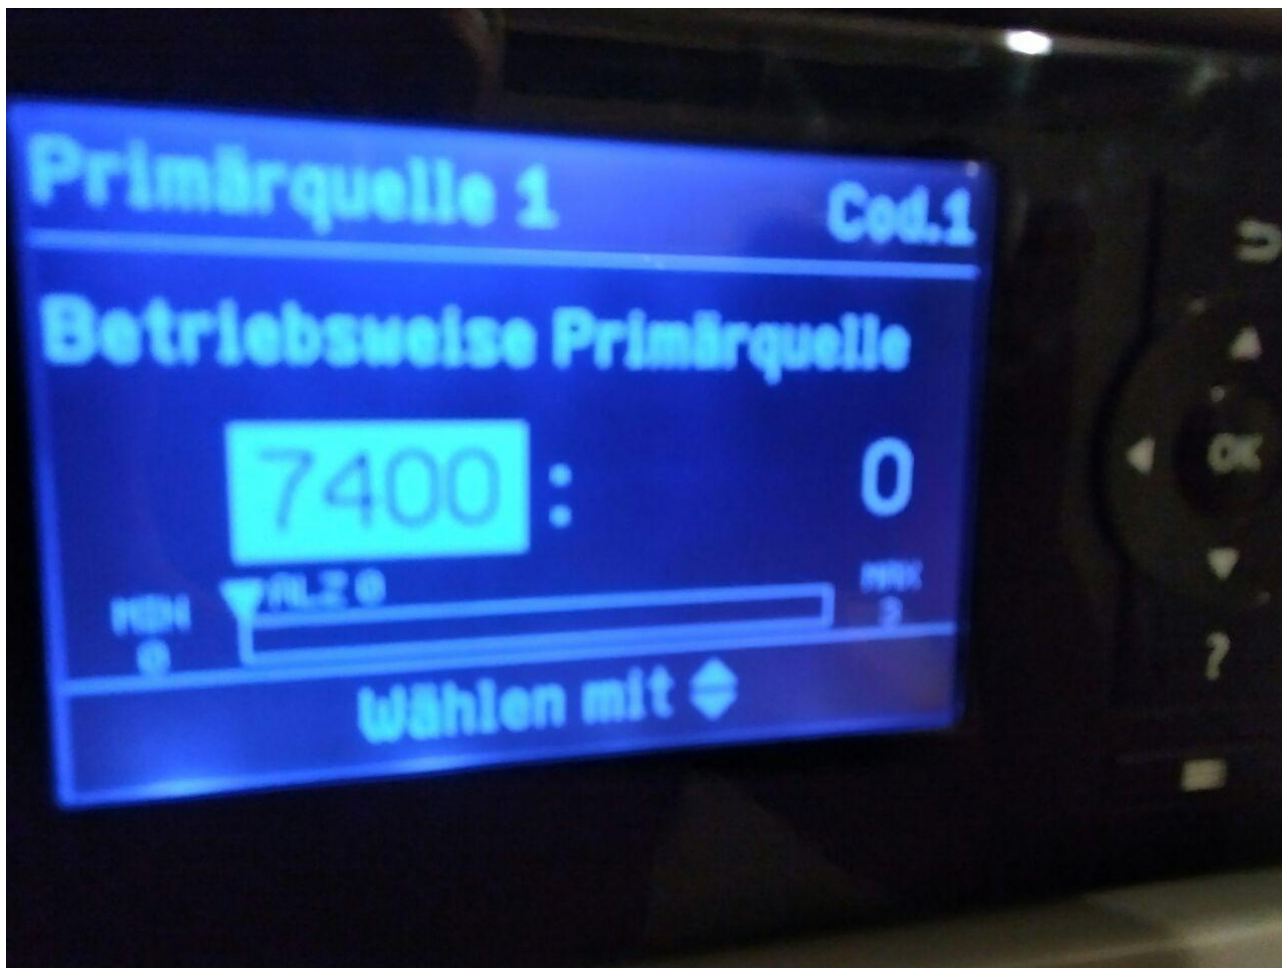



Vorlauftemp. primär

CB

Hinweis entfernt

03.03.2017

18:31 Uhr

Min. Vorlauftemperatur

Primärkreis (Soleeintritt) ist
unterschritten.

Beenden mit OK

Vorlauftemp. primär

CB

Hinweis aufgenommen

01.02.2017

13:26 Uhr

Min. Vorlauftemperatur

Primärkreis (Soleeintritt) ist
unterschritten.

Beenden mit OK

i Betriebstagebuch

KW	T.in	T.out	WP 1	WP 2	AC	NC
33	15,2	13,2	1h	0h	0h	0h
32	15,1	13,1	2h	0h	0h	0h
31	14,3	12,3	2h	0h	0h	0h
30	13,9	11,9	3h	0h	0h	0h
29	13,6	11,6	3h	0h	0h	0h
28	13,8	11,8	2h	0h	0h	0h
27	13,0	11,0	0h	0h	0h	0h
26	12,6	10,6	0h	0h	0h	0h

Zurück mit ↩

i Betriebstagebuch

KW	T.in	T.out	WP 1	WP 2	AC	NC
11	-0,2	-2,2	29h	0h	0h	0h
10	-0,2	-2,2	41h	0h	0h	0h
9	-0,3	-2,3	39h	0h	0h	0h
8	-0,4	-2,4	41h	0h	0h	0h
7	-0,4	-2,4	38h	0h	0h	0h
6	-0,3	-2,3	47h	0h	0h	0h
5	-0,3	-2,3	43h	0h	0h	0h
4	-0,4	-2,4	32h	0h	0h	0h

Zurück mit ↩

i Betriebstagebuch

KW	T.in	T.out	WP 1	WP 2	AC	NC
41	10,4	8,4	15h	0h	0h	0h
40	11,6	9,6	18h	0h	0h	0h
39	14,1	12,1	2h	0h	0h	0h
38	13,2	11,2	4h	0h	0h	0h
37	16,3	14,3	0h	0h	0h	0h
36	15,9	13,9	0h	0h	0h	0h
35	15,3	13,3	0h	0h	0h	0h
34	---	---	0h	0h	0h	0h

Zurück mit ↩