

# Aachen

✓ Deiner Anlage geht es gut

Aufgelockert bewölkt



Von -1° bis 3°

Viessmann Außentempersensur

0.5°



20°

Heizkreis 1



20°

Heizkreis 2



48.9°

--

Warmwasser



Gasverbrauch



Stromverbrauch



44.5°

Status Heizsystem

Schnellwahlen



## Wärmeerzeuger

## Vorlauftemperatur

Wassertemperatur des Vorlaufes

44,5 °C

## Anlagendruck

Der Druck sollte 1.0 bar nicht unterschreiten

1,7 bar

## Interne Pumpe

Zeigt den Status der internen Pumpe

An

## Abgastemperatur

Die aktuelle Abgastemperatur

39,2 °C

## Brenner

## Brennerstatus

Aktueller Brennerstatus

An

## Brennerbetriebsstunden

Gesamtsumme der Betriebsstunden

3.758h

## Brennerstarts

Gesamtsumme der Brennerstarts

5402

## Modulation

Gibt den aktuellen Wert der Brennermodulation an

19 %

## Heizkreis 1

## Vorlauftemperatur

Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers

44,5 °C

## Heizkreispumpe

Status der Heizkreispumpe

An

## Heizkreis 2

## Vorlauftemperatur

Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers

31,2 °C

## Heizkreispumpe


Status der Heizkreispumpe

An



AUSSENTemperatur

VORLAUFTEMPERATUR

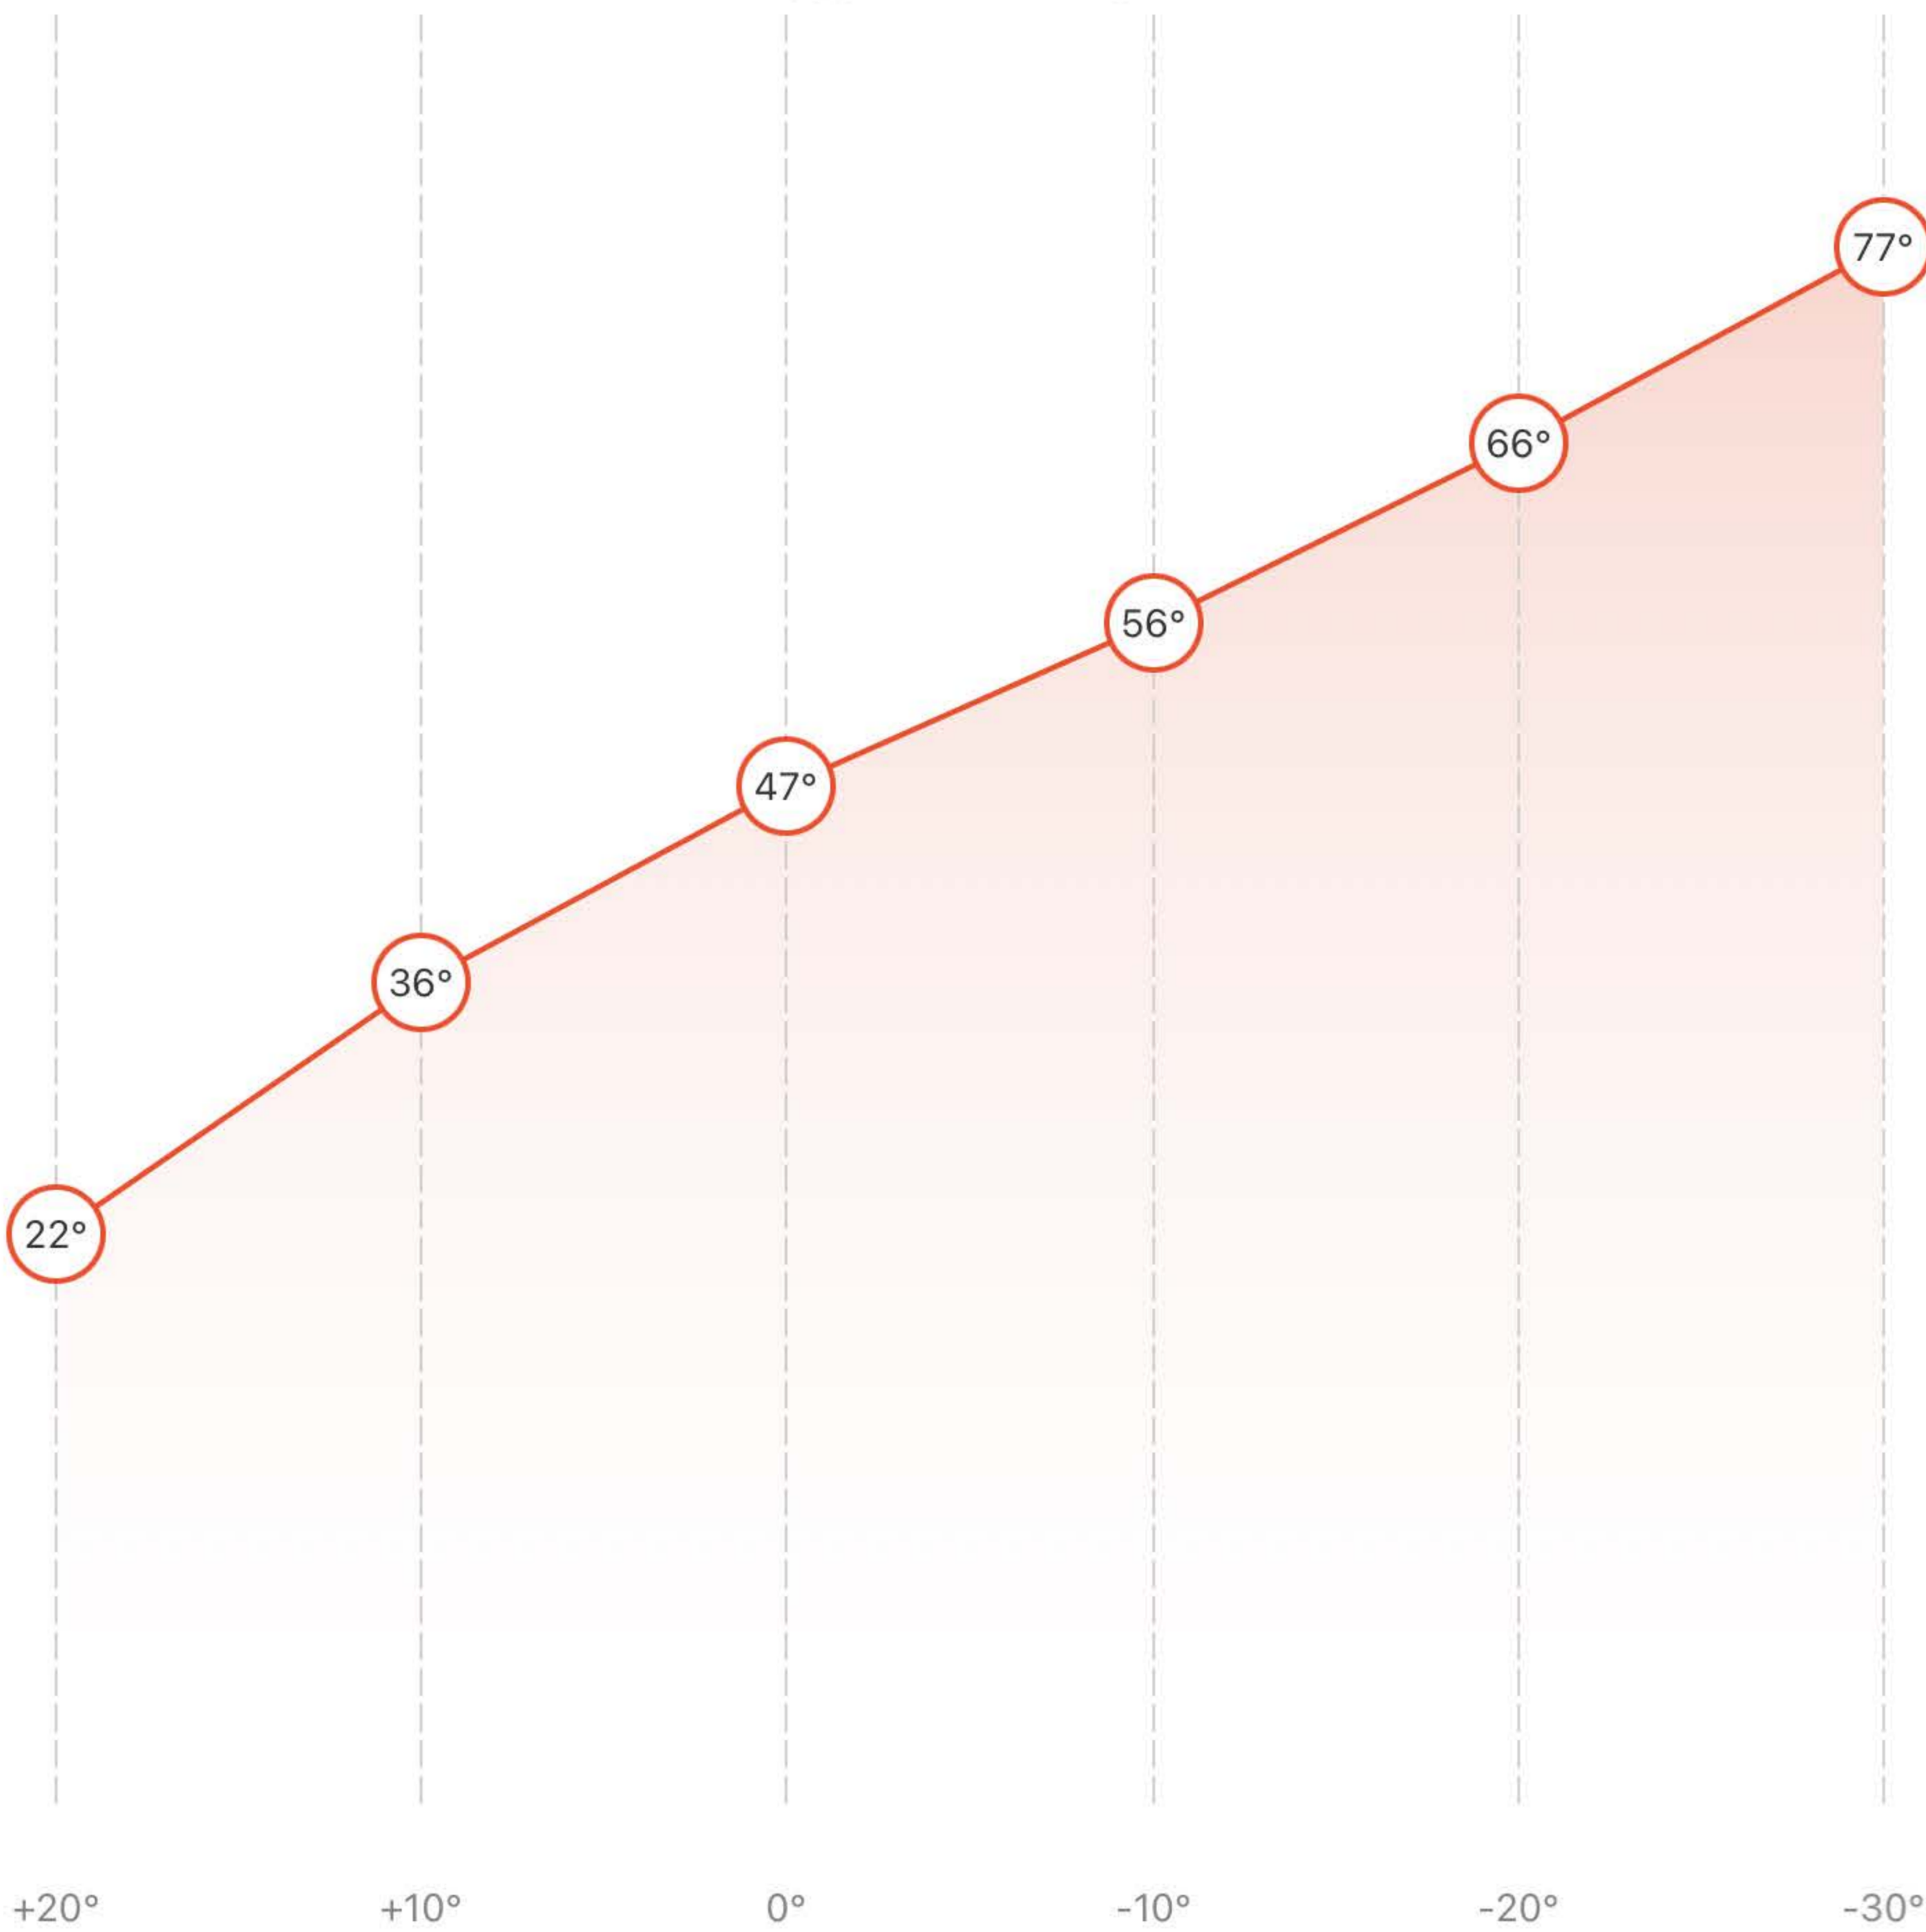

WERTE FESTLEGEN

Neigung

- 1.1 +

Niveau


- 2.0 +

Speichern



AUSSENTEMPERATUR

VORLAUFTEMPERATUR

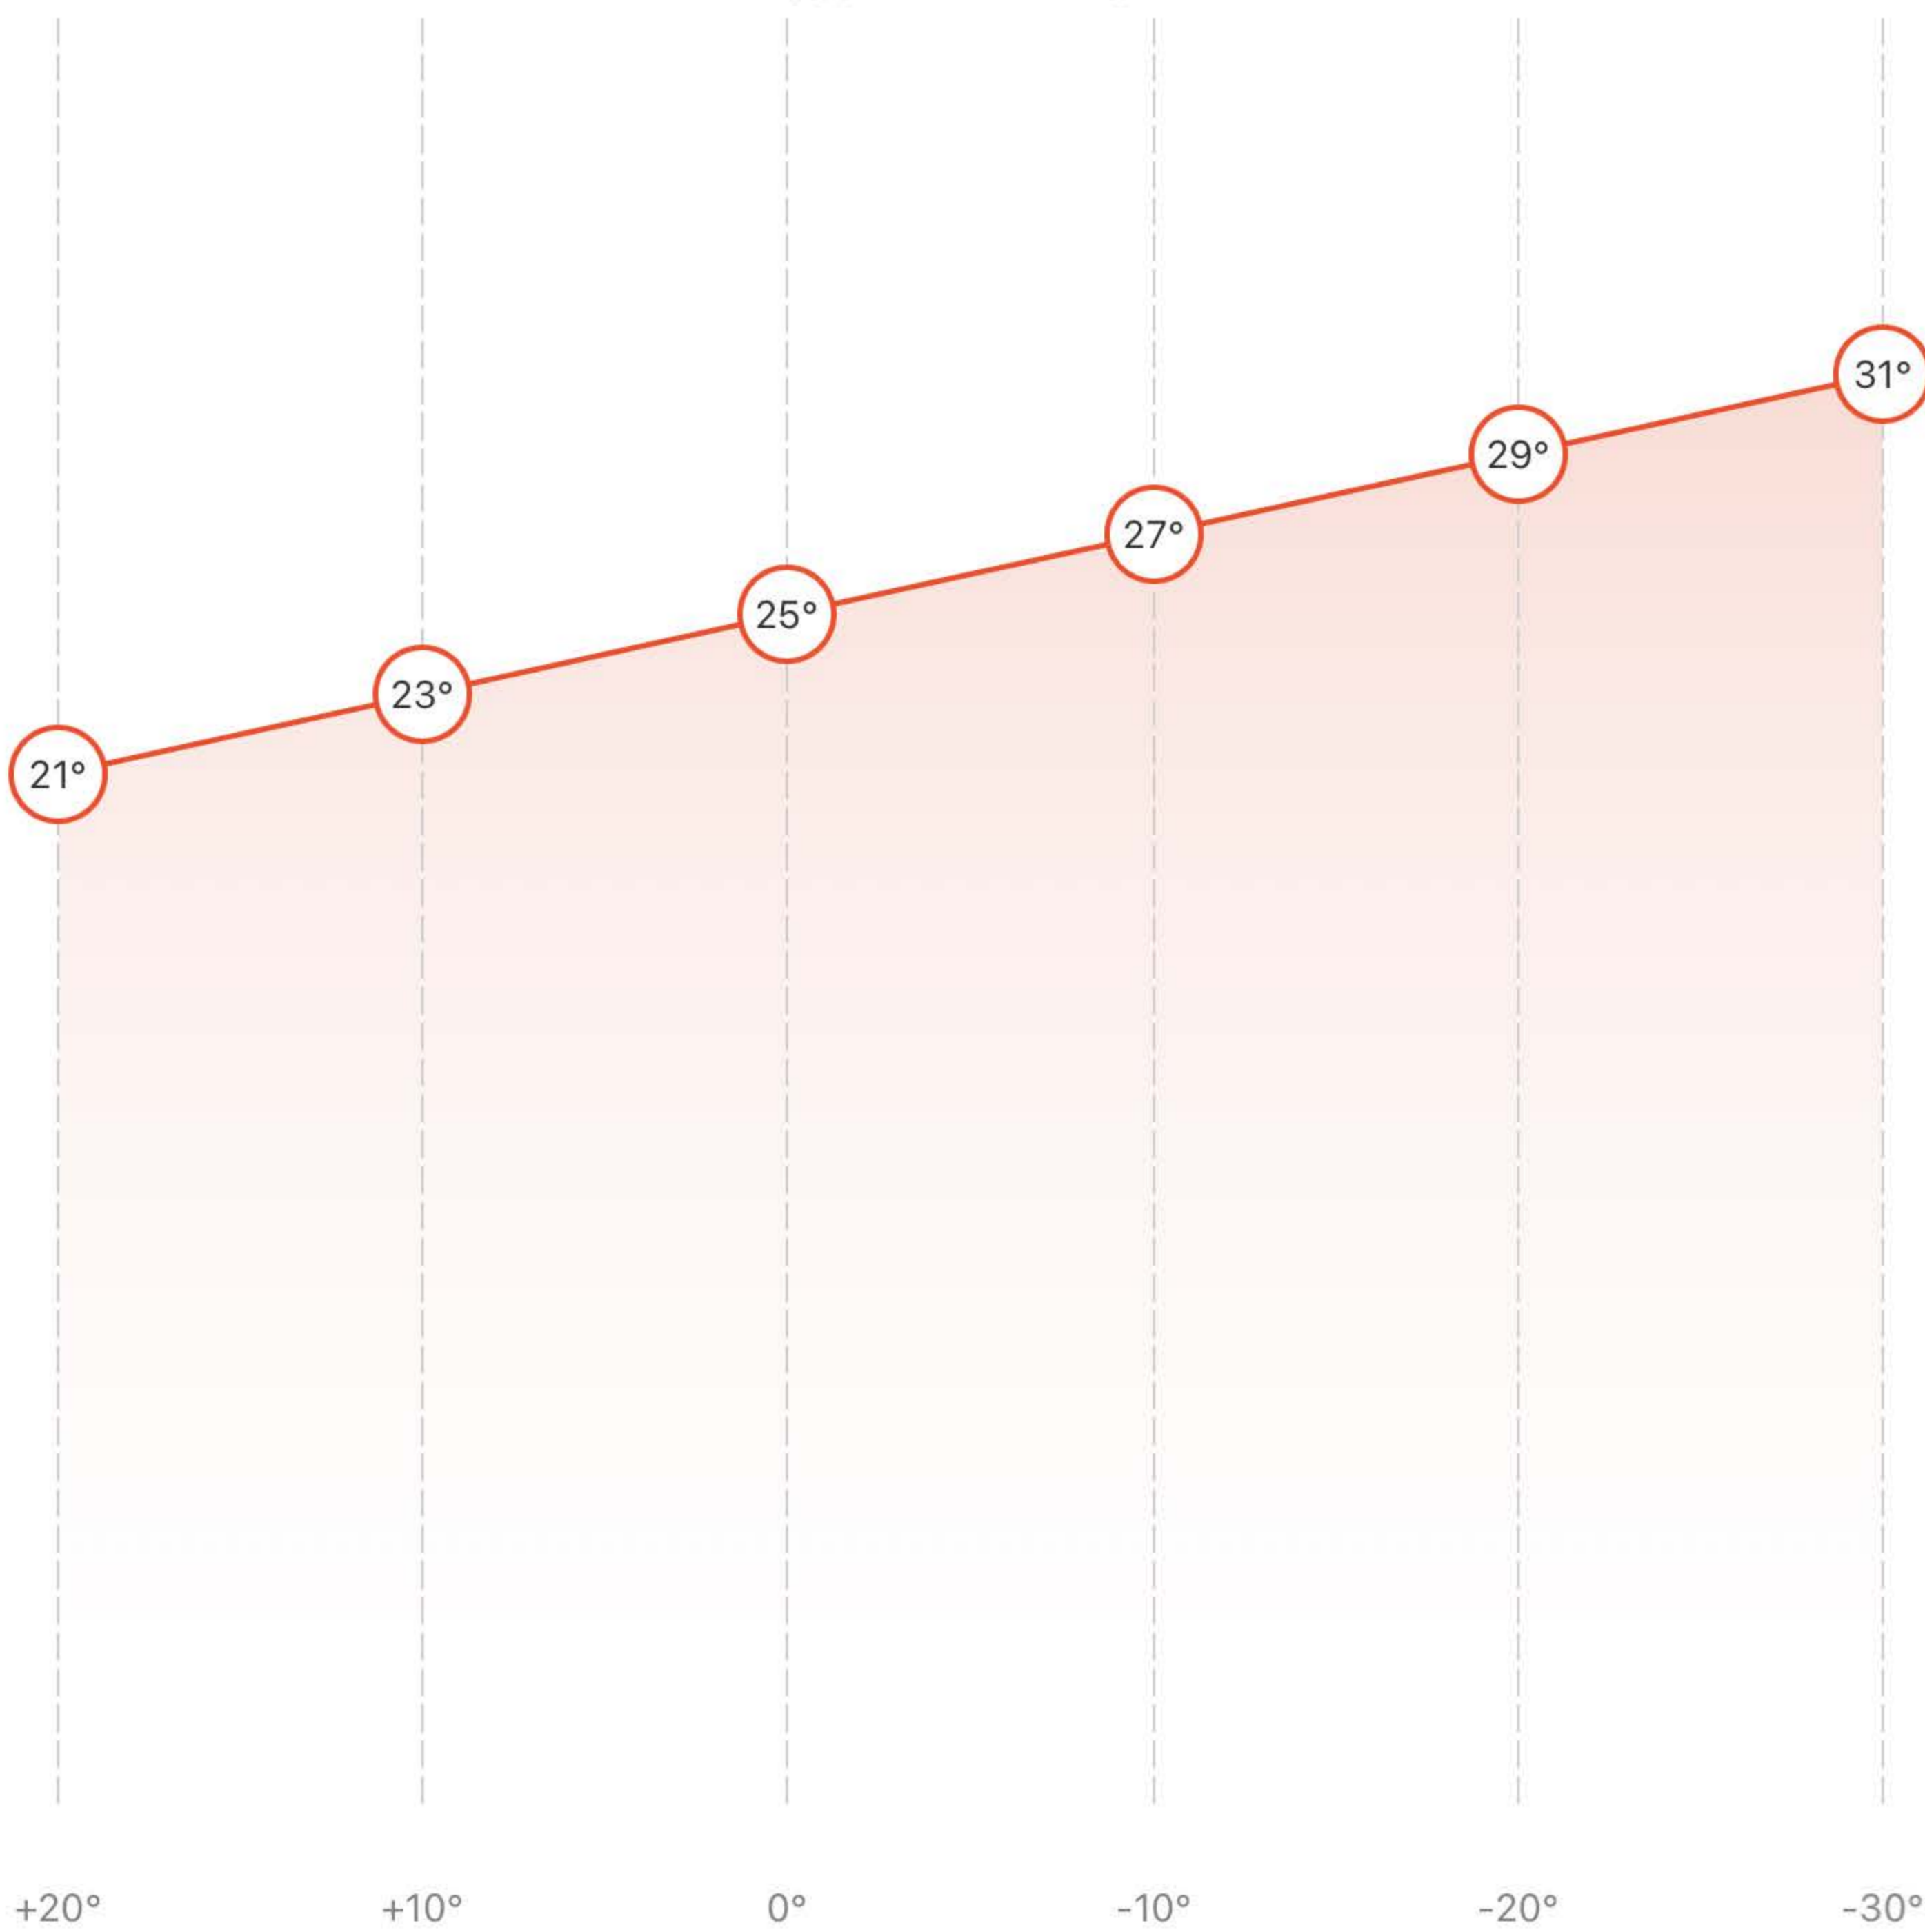

WERTE FESTLEGEN

Neigung

- 0.2 +

Niveau

- 1.0 +

Speichern