


AT gedämpft: negatives Beispiel 16.02.2023 für größeren positiven AT-Anstieg (-2 °C > 12 °C in 8 Stunden):

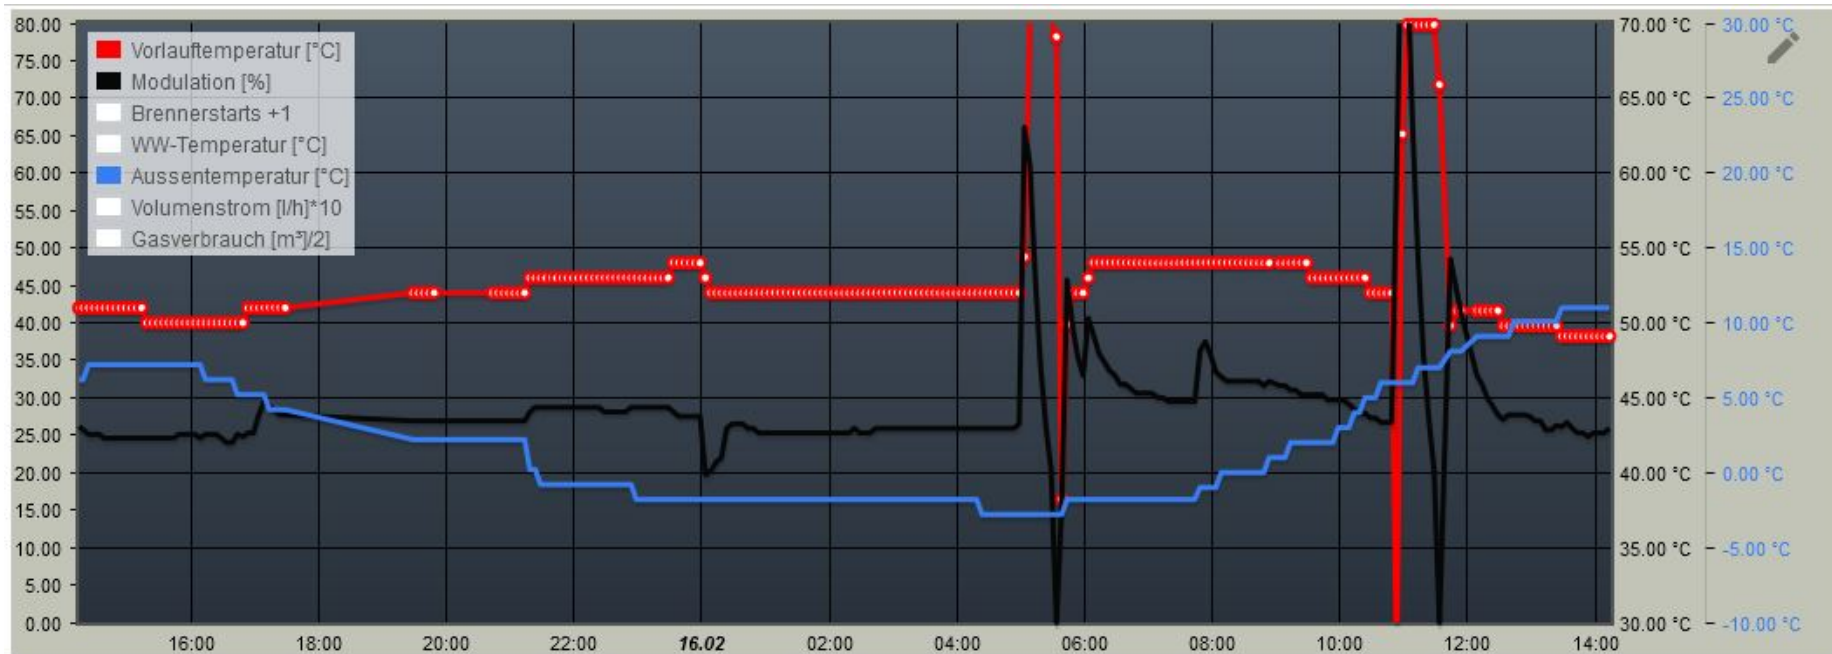

Status 14 Uhr:

- AT = 12 °C
- AT gedämpft = 5 °C
- Vorlauftemperatur = 49 °C (21/1,3/0,3) >> RT steigt

>> bei AT = 12 °C: Soll-Vorlauftemperatur = 39 °C (21/1,3/0,3)

Akzeptabel wäre für diesen meinen Haustyp ein Nachlauf im Bereich von etwa 2 °C. Diese Zeitkonstante ist jedoch beim 300-W B3HG nicht (wie bisher) einstellbar, sondern fest vorgegeben.

