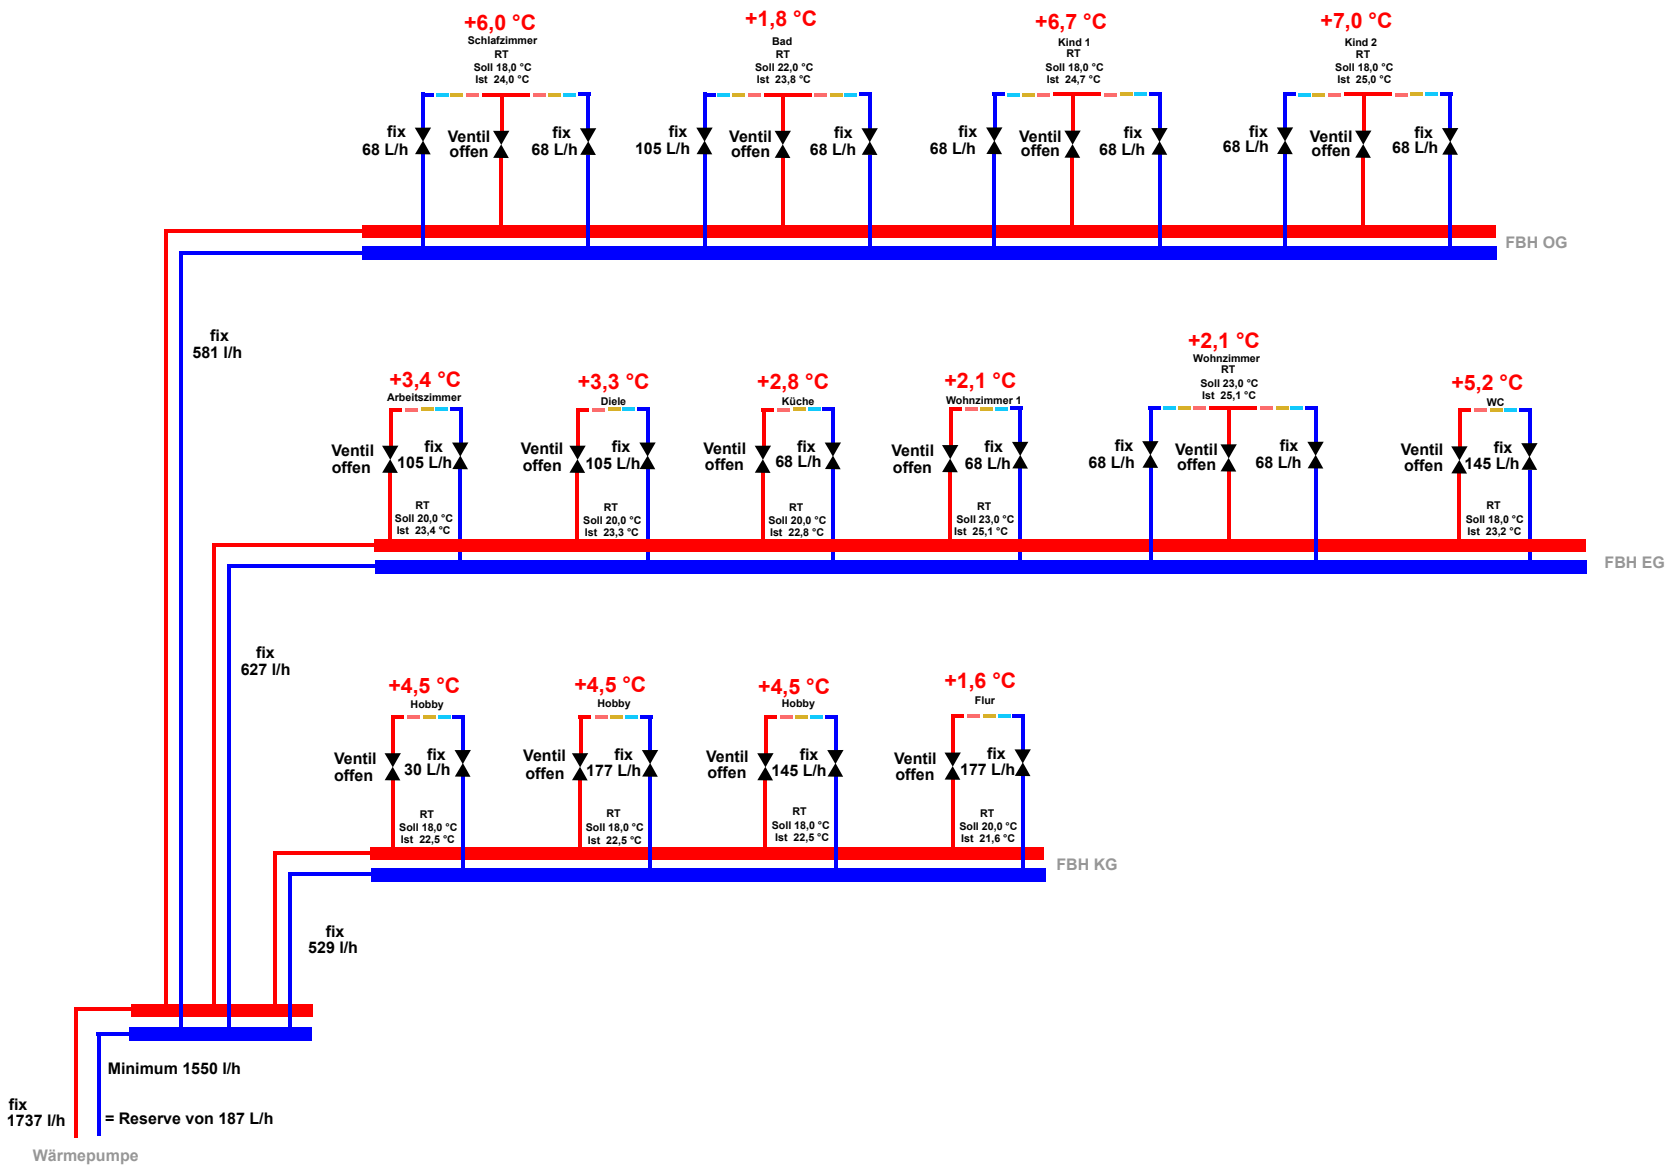
+6,0 °C
Schlafzimmer
RT
Soll 18,0 °C
Ist 24,0 °C
fix 68 L/h
Ventil offen
fix 68 L/h
+1,8 °C
Bad
RT
Soll 22,0 °C
Ist 23,8 °C
fix 105 L/h
Ventil offen
fix 68 L/h
+6,7 °C
Kind 1
RT
Soll 18,0 °C
Ist 24,7 °C
fix 68 L/h
Ventil offen
fix 68 L/h
+7,0 °C
Kind 2
RT
Soll 18,0 °C
Ist 25,0 °C
fix 68 L/h
Ventil offen
fix 68 L/h
FBH OG
fix 581 l/h
+3,4 °C
Arbeitszimmer
Ventil offen
fix 105 L/h
RT
Soll 20,0 °C
Ist 23,4 °C
+3,3 °C
Diele
Ventil offen
fix 105 L/h
RT
Soll 20,0 °C
Ist 23,3 °C
+2,8 °C
Küche
Ventil offen
fix 68 L/h
RT
Soll 20,0 °C
Ist 22,8 °C
+2,1 °C
Wohnzimmer 1
Ventil offen
fix 68 L/h
RT
Soll 23,0 °C
Ist 25,1 °C
+2,1 °C
Wohnzimmer
RT
Soll 23,0 °C
Ist 25,1 °C
fix 68 L/h
Ventil offen
fix 68 L/h
+5,2 °C
WC
Ventil offen
fix 145 L/h
RT
Soll 18,0 °C
Ist 23,2 °C
FBH EG
fix 627 l/h
+4,5 °C
Hobby
Ventil offen
fix 30 L/h
RT
Soll 18,0 °C
Ist 22,5 °C
+4,5 °C
Hobby
Ventil offen
fix 177 L/h
RT
Soll 18,0 °C
Ist 22,5 °C
+4,5 °C
Hobby
Ventil offen
fix 145 L/h
RT
Soll 18,0 °C
Ist 22,5 °C
+1,6 °C
Flur
Ventil offen
fix 177 L/h
RT
Soll 20,0 °C
Ist 21,6 °C
FBH KG
fix 529 l/h
Minimum 1550 l/h
= Reserve von 187 L/h
fix 1737 l/h
Wärmepumpe