


Dienstag / Mittwoch, 18.01.2023 -11:00

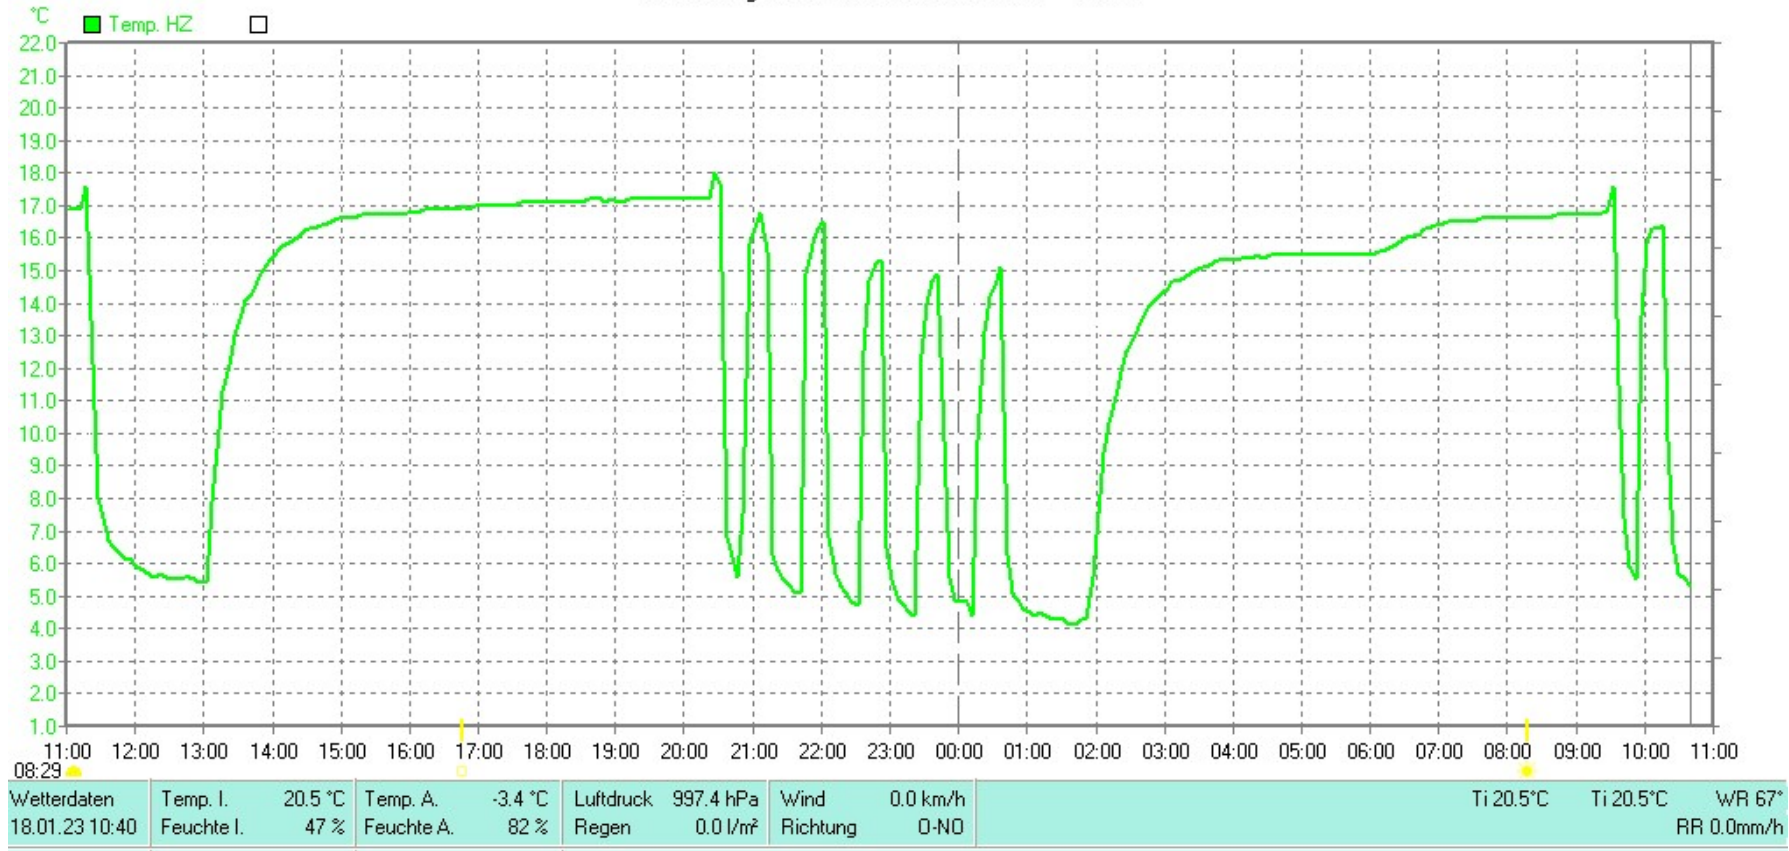

Die Grafik zeigt die Raumtemperatur am Lüftungsausstritt (Umluftbetrieb) der Vitocal 060-A. Dort habe ich einen Thermometer platziert, welches alle 5 Minuten die Raumtemperatur aufzeichnet. Am 17.1. ca. 11:15 ist die WP angesprungen und kurz nach 13:00 war die max. Wassertemperatur von 50 Grad erreicht und das System schaltet ab. (Raumtemperatur steigt dann wieder auf 17 Grad) alles okay. Abends gegen 20:30, eine Person hat geduscht, startet die WP wieder. Nun gibt es 5 Unterbrechungen (Lüfter läuft die ganze Zeit) und die Temperatur von 50 Grad ist kurz vor 2:00 erreicht. Und am 18.1. startet die WP gegen 9:30 und fällt um 10:00 wieder aus ...