

Inneneinheit

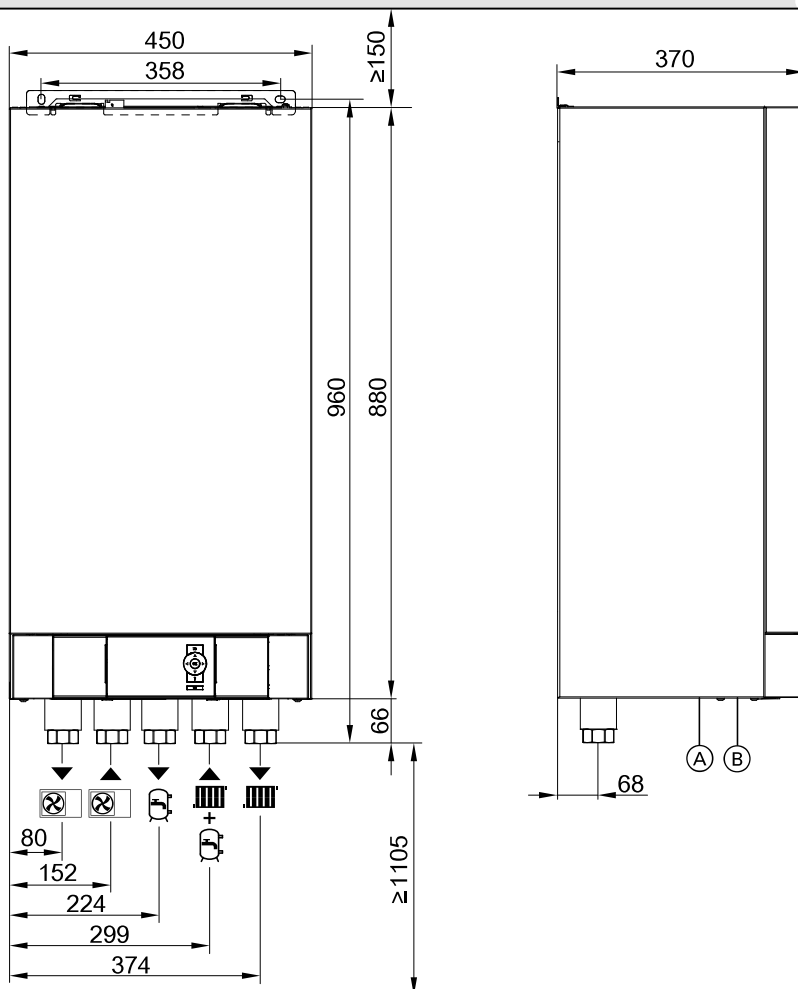


Abb. 1

- Ⓐ Leitungseinführung < 42 V
- Ⓑ Leitungseinführung 400 V~ / 230 V~, > 42 V

Anschlüsse Verbindung Außeneinheit

Symbol	Bedeutung	Anschluss an der Inneneinheit (Innengewinde)
▼	Rücklauf Außeneinheit	G 1¼ (Überwurfmutter DN 32)
▲	Vorlauf Außeneinheit	G 1¼ (Überwurfmutter DN 32)

Anschlüsse Sekundärkreis

Symbol	Bedeutung	Anschluss an der Inneneinheit (Innengewinde)
▼	Vorlauf Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig)	G 1¼
▲	Heizwasserrücklauf und Rücklauf Speicher-Wassererwärmer	G 1¼
▼	Heizwasservorlauf	G 1¼