

## Warmwassertemperatur Soll

45°C

Ändern mit

Hysterese: 6007=50=5K

Hysterese: 6008=100=10K

45-5=40°C Trinkwassernacherwärmung durch die Wärmepumpe gestartet wird

45-10=35°C Trinkwassernacherwärmung durch die Zusatzheizungen gestartet wird


## WW-Temperatur Soll 2

52°C

Ändern mit

52-5=47°C Trinkwassernacherwärmung durch die Wärmepumpe gestartet wird

52-10=42°C Trinkwassernacherwärmung durch die Zusatzheizungen gestartet wird

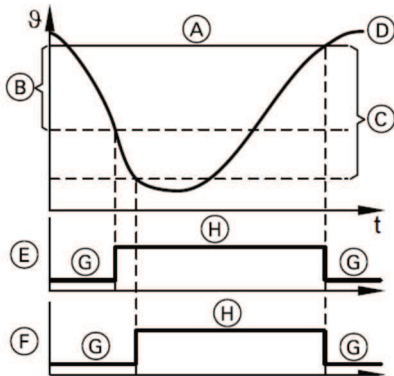

- (A) Temperatur-Sollwert Speicher-Wassererwärmer
- (B) Hysterese Wärmepumpe („Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe 6007“)

- (C) Hysterese Zusatzheizung („Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung 6008“)
- (D) Trinkwassertemperatur-Istwert am oberen Speichertempersensoren
- (E) Anforderung für Trinkwassererwärmung mit Wärmepumpe
- (F) Anforderung für Trinkwassererwärmung mit Zusatzheizung
- (G) AUS
- (H) EIN

keine Wärmebehandlung von Legionellen mit Vitocal 222-G  
(Die Warmwassertemperatur Soll2 kann manuell geändert werden)

## Zeitprog. Warmwasser Mo-So



1 00:00-06:00 ⌚ Normal

2 06:00-10:00 ⌚ Temp. 2

Wählen mit

## Zeitprog. Zirkulation Mo-So



1 06:50-10:00 ⌚ Ein

2 17:20-21:20 ⌚ Ein

Wählen mit